

Fußboden

Fußboden
erstellt am 7.12.2022

Wärmeschutz

$U = 2,11 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Beidseitig beheizt: Keine Anforderung*





Feuchteschutz

Trocknungsreserve: 894 g/m²a
Kein Tauwasser



Hitzeschutz

Temperaturamplitudendämpfung: 14
Phasenverschiebung: 7,2 h
Wärmekapazität innen: 51 kJ/m²K

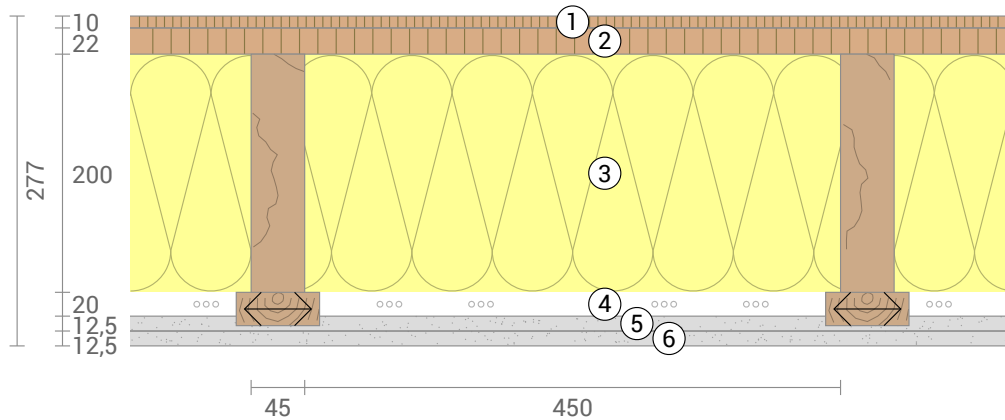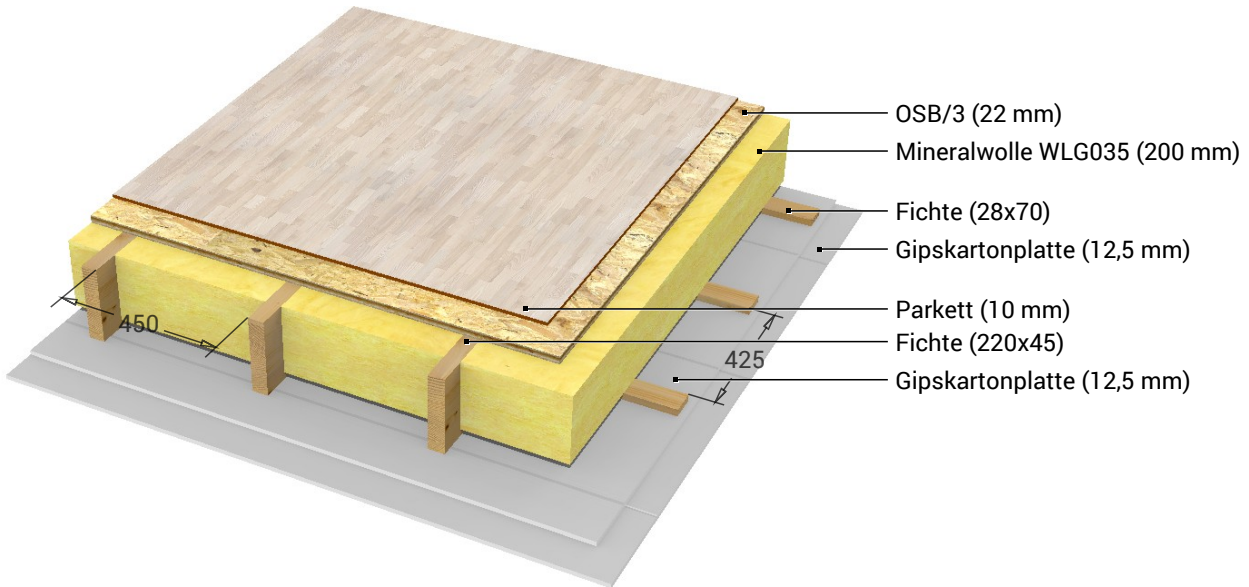

- ① Parkett (10 mm)
- ③ Mineralwolle WLG035 (200 mm)
- ⑤ Gipskartonplatte (12,5 mm)
- ② OSB/3 (22 mm)
- ④ Raumlufte (20 mm)
- ⑥ Gipskartonplatte (12,5 mm)

<-> Mit Pfeilen markierte (Balken-)Lagen verlaufen rechtwinklig zur Hauptachse.

Raumlufte: 20,0°C / 50%
Raumlufte 2: 20,0°C / 50%
Oberflächentemp.: 20,0°C / 20,0°C

sd-Wert: 0,3 m

Dicke: 27,7 cm
Gewicht: 49 kg/m²
Wärmekapazität: 65 kJ/m²K

- GEG 2020 Bestand
- BEG Einzelmaßn.
- GEG 2020 Neubau
- DIN 4108

Fußboden, $U=2,11 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946

#	Material	Dicke [cm]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
	Wärmeübergangswiderstand innen (Rsi)			0,170
1	Parkett	1,00	0,130	0,077
2	OSB/3	2,20	0,130	0,169
3	Mineralwolle WLG035	20,00	0,035	5,714
	Fichte (Breite: 4,5 cm)	22,00	0,130	1,692
4	Raumluft	2,00		0,170
	Fichte (Breite: 7 cm)	2,80	0,130	0,215
5	Gipskartonplatte	1,25	0,250	0,050
6	Gipskartonplatte	1,25	0,250	0,050
	Wärmeübergangswiderstand außen (Rse)			0,170

Die Wärmeübergangswiderstände wurden gemäß DIN 6946 Tabelle 7 gewählt.

Rsi: Wärmestromrichtung abwärts

Rse: Wärmestromrichtung abwärts, außen: Beheizter Raum

Wärmedurchlasswiderstände von ruhenden Luftschichten wurden wie folgt berechnet:


Schicht 4.1: Dicke 2 cm, Breite ∞ , DIN EN ISO 6946 Tabelle 8, Wärmestromrichtung abwärts

DIN 6946 sollte nicht angewendet werden weil das Bauteil Raum- oder Außenluft enthält.

Wärmedurchgangskoeffizient aus dem Finite-Elemente-Verfahren $U = 2,11 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Numerische Unsicherheit $\sim 0,41\%$

Hinweis: Der U-Wert wurde nach DIN 10211 berechnet. Die Berechnung nach DIN 10211 wurde jedoch noch nicht ausreichend getestet und kann Fehler enthalten. Die Alternative, DIN 6946, darf bei diesem Bauteil nicht angewendet werden.

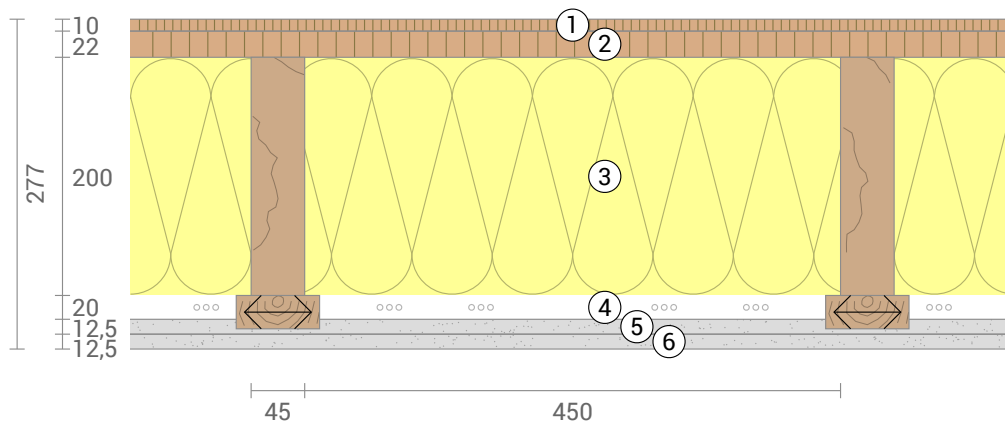

Fußboden, U=2,11 W/(m²K)


Ökobilanz

Wärmeverlust: 164 kWh/m² pro Heizperiode




Wärmemenge, die durch einen Quadratmeter dieses Bauteils während der Heizperiode entweicht. Bitte beachten: Wegen interner und solarer Gewinne ist der Heizwärmebedarf geringer als der Wärmeverlust.

Primärenergie (nicht erneuerbar): 95 kWh/m²




Nicht erneuerbare Primärenergie (=Energie aus fossilen Brennstoffen und Kernenergie) die zur Produktion der verwendeten Baustoffe aufgewendet wurde ("cradle to gate").

Treibhauspotential: -27 kg CO2 Äqv./m²




Sehr gut: Für die Produktion der verwendeten Baustoffe wurden der Atmosphäre insgesamt mehr Treibhausgase entzogen als zugeführt.

Zusammensetzung des nicht erneuerbaren Primärenergieaufwands der Herstellung:

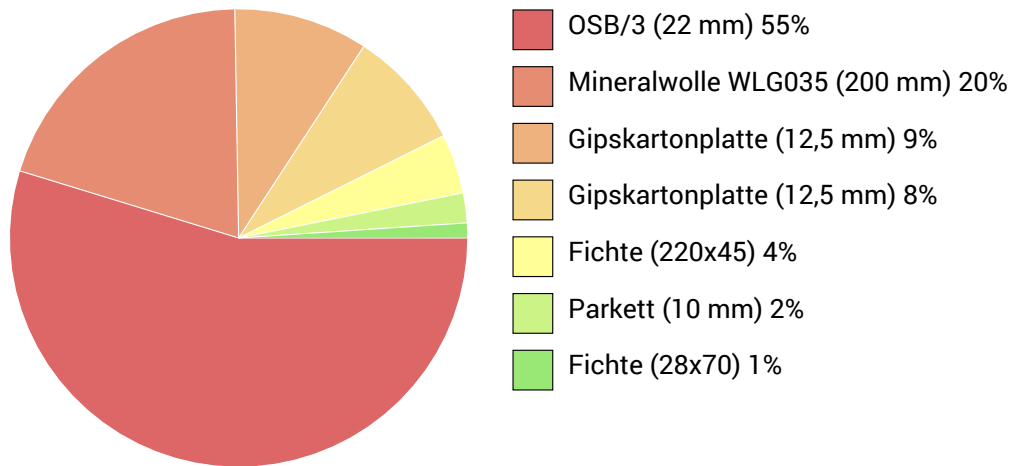


Zusammensetzung des Treibhauspotentials der Herstellung:

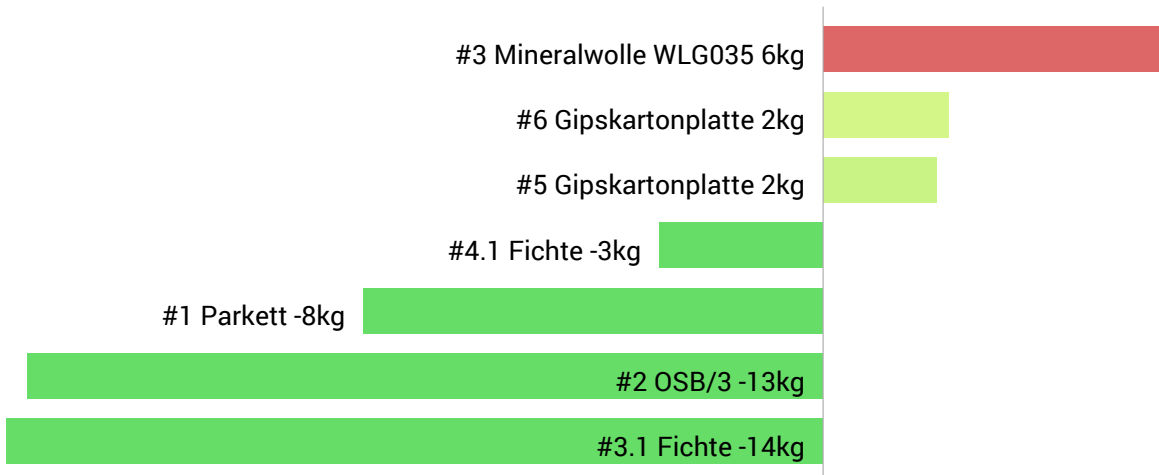

Fußboden, $U=2,11 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


Treibhauspotential und Primärenergie für Bau und Nutzung

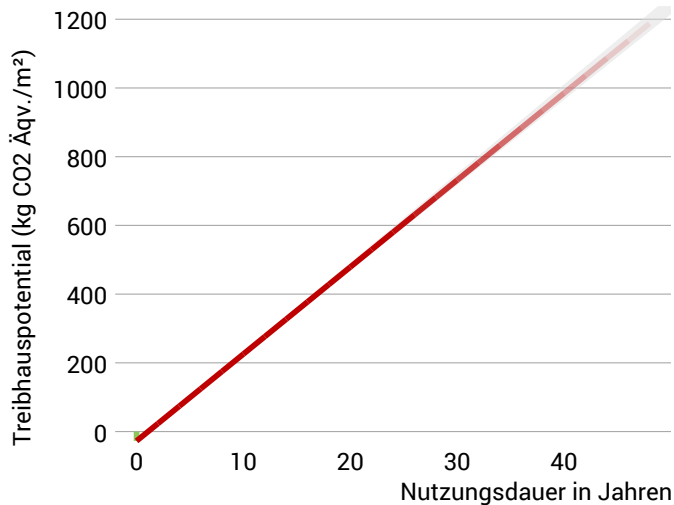

Die **Abbildung links** zeigt im senkrechten Teil der Kurve das Treibhauspotential der Herstellung des Bauteils. Die während der Nutzung des Gebäudes entstehenden Treibhausgasemissionen (durch die Beheizung) sind durch die schräg nach oben verlaufende Kurve dargestellt.

Die **Abbildung links unten** zeigt im senkrechten Teil der Kurve den nicht erneuerbaren Primärenergieaufwand für die Herstellung des Bauteils. Die während der Nutzung des Gebäudes benötigte Primärenergie (durch die Beheizung) ist durch die schräg nach oben verlaufende Kurve dargestellt.

Je länger das Bauteil unverändert genutzt wird, umso umweltfreundlicher ist es, weil der Herstellungsaufwand weniger zu den Gesamtemissionen beiträgt (angedeutet durch die Farbe der Kurve).

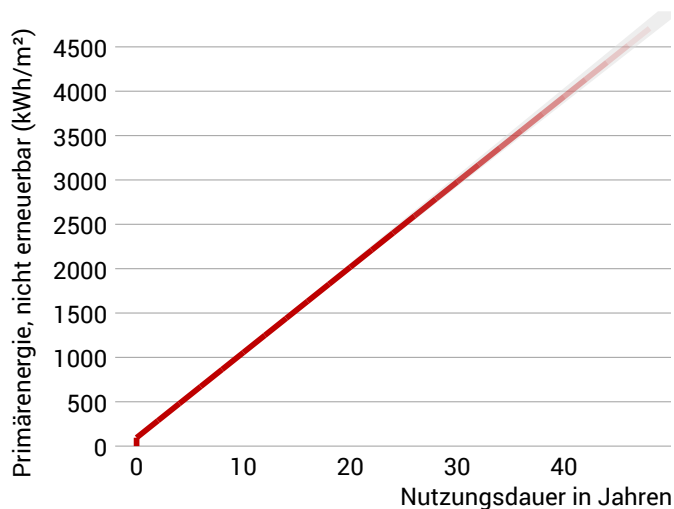

Wegen unbekannter solarer und interner Gewinne kann der Heizwärmebedarf nur geschätzt werden. Dementsprechend sind Primärenergieaufwand und Treibhauspotential während der Nutzungsphase nur ungenau bekannt. Für die Abschätzung wurde angenommen, dass solare und interne Gewinne mit $4 \text{ kWh}/\text{a}/\text{m}^2$ Bauteilfläche beitragen. Die hellgrauen Fläche kennzeichnen den Bereich, in dem die Kurve mit großer Sicherheit liegt. Für die Wärmeerzeugung wurde ein Primärenergieaufwand von $0,60 \text{ kWh}$ pro kWh Wärme und ein Treibhauspotential von $0,16 \text{ kg CO}_2 \text{ Äqv}/\text{m}^2$ pro kWh Wärme angesetzt. Wärmequelle: Wärmepumpe (Luft).



Hinweise

Berechnet für den Standort DIN V 18599, Heizperiode von Mitte Oktober bis Ende April. Die Berechnung basiert auf monatlichen Temperatur-Mittelwerten. Quelle: DIN V 18599-10:2007-02

Die dieser Berechnung zugrunde liegenden Klima- und Energiedaten können zum Teil starke Schwankungen aufweisen und im Einzelfall erheblich vom tatsächlichen Wert abweichen.

Fußboden, $U=2,11 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Temperaturverlauf

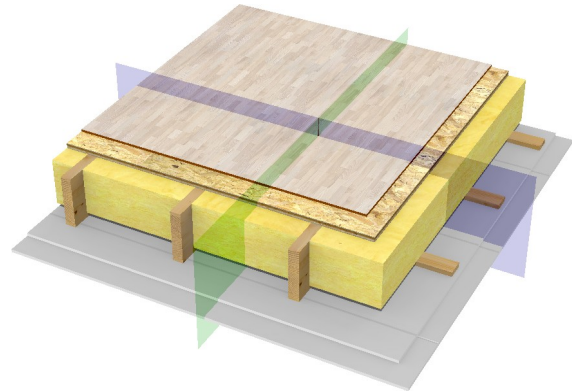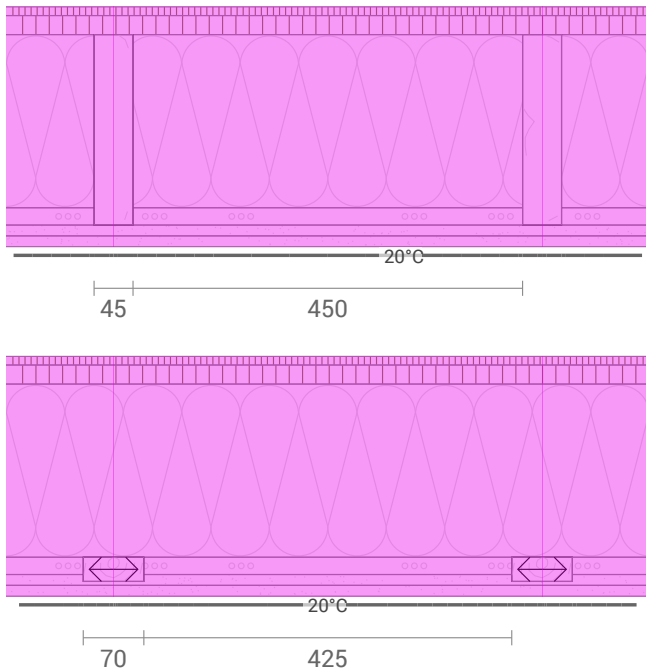

Links oben: Temperaturverlauf in der blauen Schnittebene (siehe rechte Abbildung). Links unten: Temperaturverlauf in der grünen Schnittebene.

Schichten (von innen nach außen)

#	Material	λ [W/mK]	R [m ² K/W]	Temperatur [°C]		Gewicht [kg/m ²]
				min	max	
	Wärmeübergangswiderstand*		0,170	20,0	20,0	
1	1 cm Parkett	0,130	0,077	20,0	20,0	5,0
2	2,2 cm OSB/3	0,130	0,169	20,0	20,0	13,6
3	20 cm Mineralwolle WLG035	0,035	5,714	20,0	20,0	3,6
	22 cm Fichte (Breite: 4,5 cm)	0,130	1,692	20,0	20,0	8,9
4	2 cm Raumlufte			20,0	20,0	
	2,8 cm Fichte (Breite: 7 cm)	0,130	0,215			1,8
5	1,25 cm Gipskartonplatte	0,250	0,050	20,0	20,0	7,7
6	1,25 cm Gipskartonplatte	0,250	0,050	20,0	20,0	8,5
	Wärmeübergangswiderstand*		0,040	20,0	20,0	
	27,7 cm Gesamtes Bauteil		0,474			49,2

*Annahme: Freie Luftzirkulation auf der Bauteilinnenseite.

Oberflächentemperatur innen (min / mittel / max): 20,0°C 20,0°C 20,0°C

Oberflächentemperatur außen (min / mittel / max): 20,0°C 20,0°C 20,0°C

Fußboden, $U=2,11 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Feuchteschutz nach DIN 4108-3:2018 Anhang A

Die von Ihnen angegebenen Temperaturen und/oder Luftfechtigkeiten entsprechen nicht der DIN 4108-3. Von der DIN 4108-3 sind folgende Werte fest vorgegeben: 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit innen und -5°C / 80% Luftfeuchtigkeit außen. Ändern Sie die Werte im Eingabeformular entsprechend um die Berechnung nach DIN 4108-3 zu ermöglichen.

Fußboden, $U=2,11 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Hitzeschutz

Die folgenden Ergebnisse sind Eigenschaften des untersuchten Bauteils allein und machen keine Aussage über den Hitzeschutz des gesamten Raums:

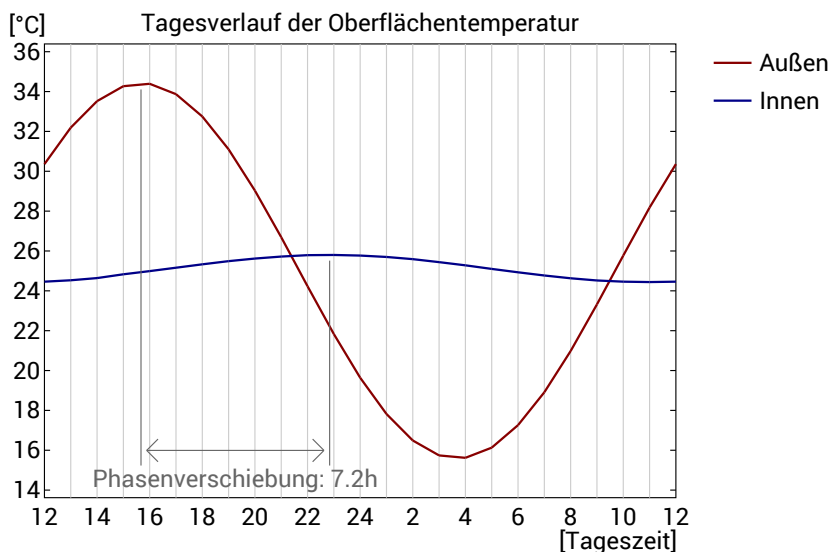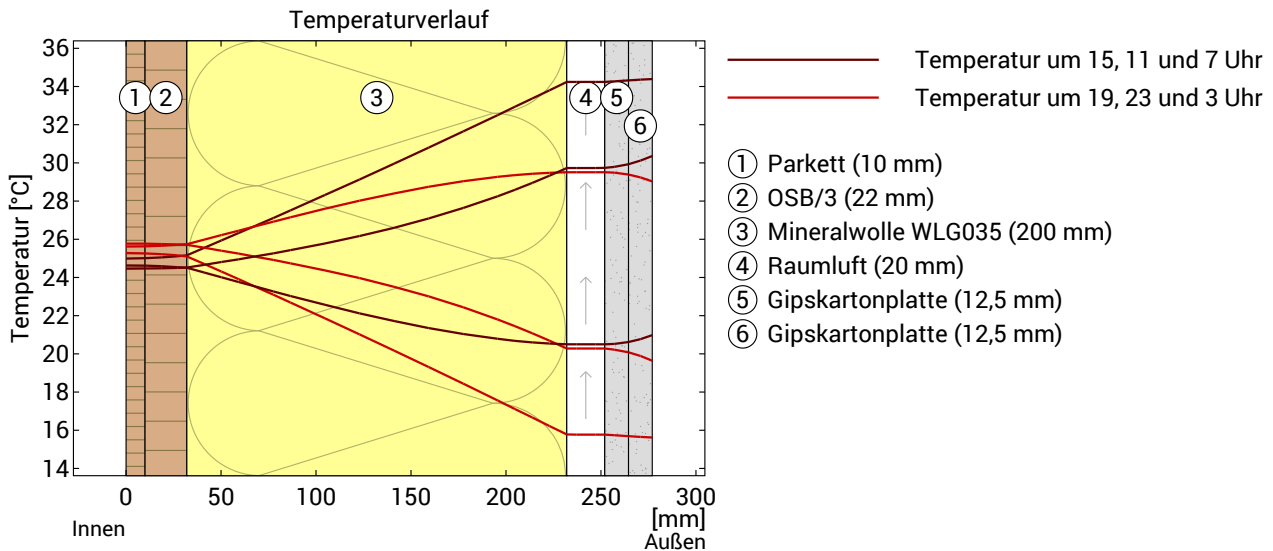

Obere Abbildung: Temperaturverlauf innerhalb des Bauteils zu verschiedenen Zeitpunkten. Jeweils von oben nach unten, braune Linien: um 15, 11 und 7 Uhr und rote Linien um 19, 23 und 3 Uhr morgens.

Untere Abbildung: Temperatur auf der äußeren (rot) und inneren (blau) Oberfläche im Verlauf eines Tages. Die schwarzen Pfeile kennzeichnen die Lage der Temperaturhöchstwerte. Das Maximum der inneren Oberflächentemperatur sollte möglichst während der zweiten Nachthälfte auftreten.

Phasenverschiebung*	7,2 h	Wärmespeicherfähigkeit (gesamtes Bauteil):	65 kJ/m ² K
Amplitudendämpfung**	13,8	Wärmespeicherfähigkeit der inneren Schichten:	51 kJ/m ² K
TAV***	0,072		

* Die Phasenverschiebung gibt die Zeitdauer in Stunden an, nach der das nachmittägliche Hitzemaximum die Bauteilinnenseite erreicht.

** Die Amplitudendämpfung beschreibt die Abschwächung der Temperaturwelle beim Durchgang durch das Bauteil. Ein Wert von 10 bedeutet, dass die Temperatur auf der Außenseite 10x stärker variiert, als auf der Innenseite, z.B. außen 15-35°C, innen 24-26°C.

*** Das Temperaturamplitudenverhältnis TAV ist der Kehrwert der Dämpfung: $TAV = 1/\text{Amplitudendämpfung}$

Hinweis: Der Hitzeschutz eines Raumes wird von mehreren Faktoren beeinflusst, im Wesentlichen aber von der direkten Sonneneinstrahlung durch Fenster und der Gesamtmenge an Speichermasse (darunter auch Fußboden, Innenwände und Einbauten/Möbel). Ein einzelnes Bauteil hat auf den Hitzeschutz des Raumes in der Regel nur einen sehr geringen Einfluss.

Die oben dargestellten Berechnungen wurden für einen 1-dimensionalen Querschnitt des Bauteils erstellt.